MKR – Pipeline Marker PP – Power Pole LP – Light Pole CL – Centerline OH HVAC – Overhead High Voltage AC FH – Fire Hydrant IFO – In Front Of

Comments

PP
SR 8235 OHM-CM
WS CENTER ST
ES CENTER ST
MKR
DCVG I1 27MV 4.5%
SR 5937 OHM-CM
MKR
TS 701-42S FAR ON -1.372
OFF -1.213 IR DROP
ON .007 OFF .007 NEAR ON
-1.370
OFF -1.208
SR 3064 OHM-CM

Satellite

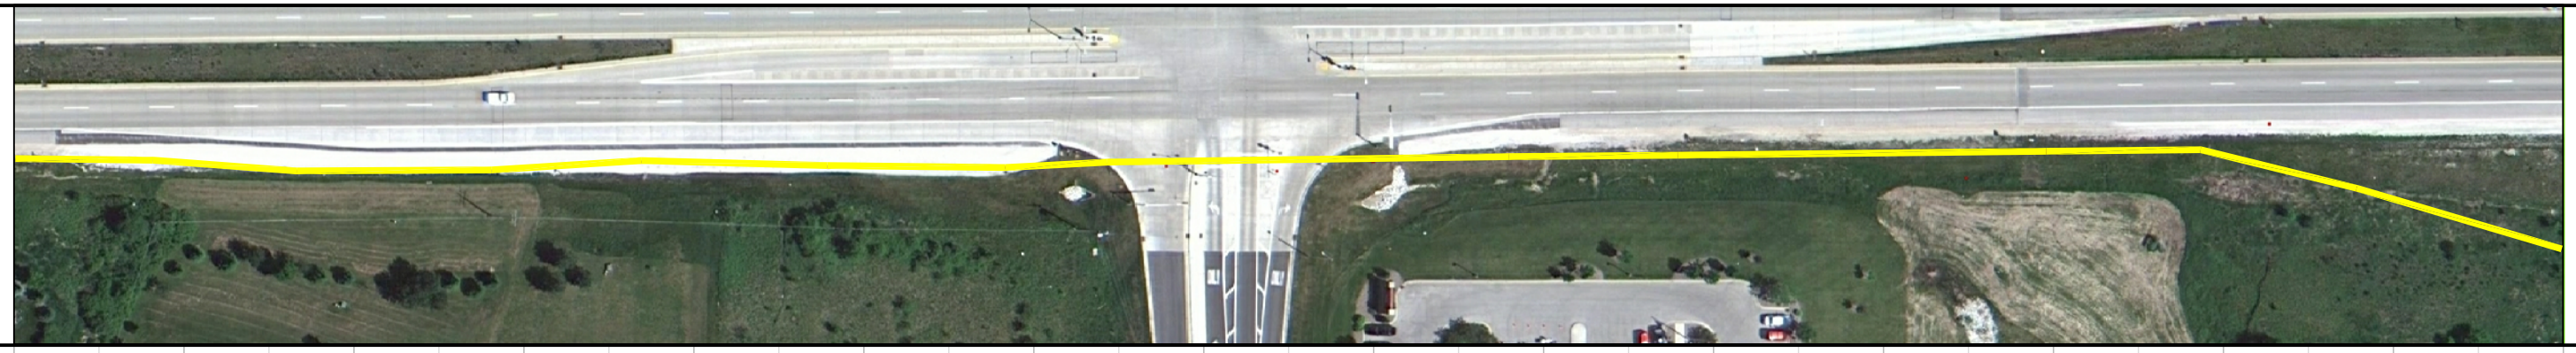

CIS (mV)

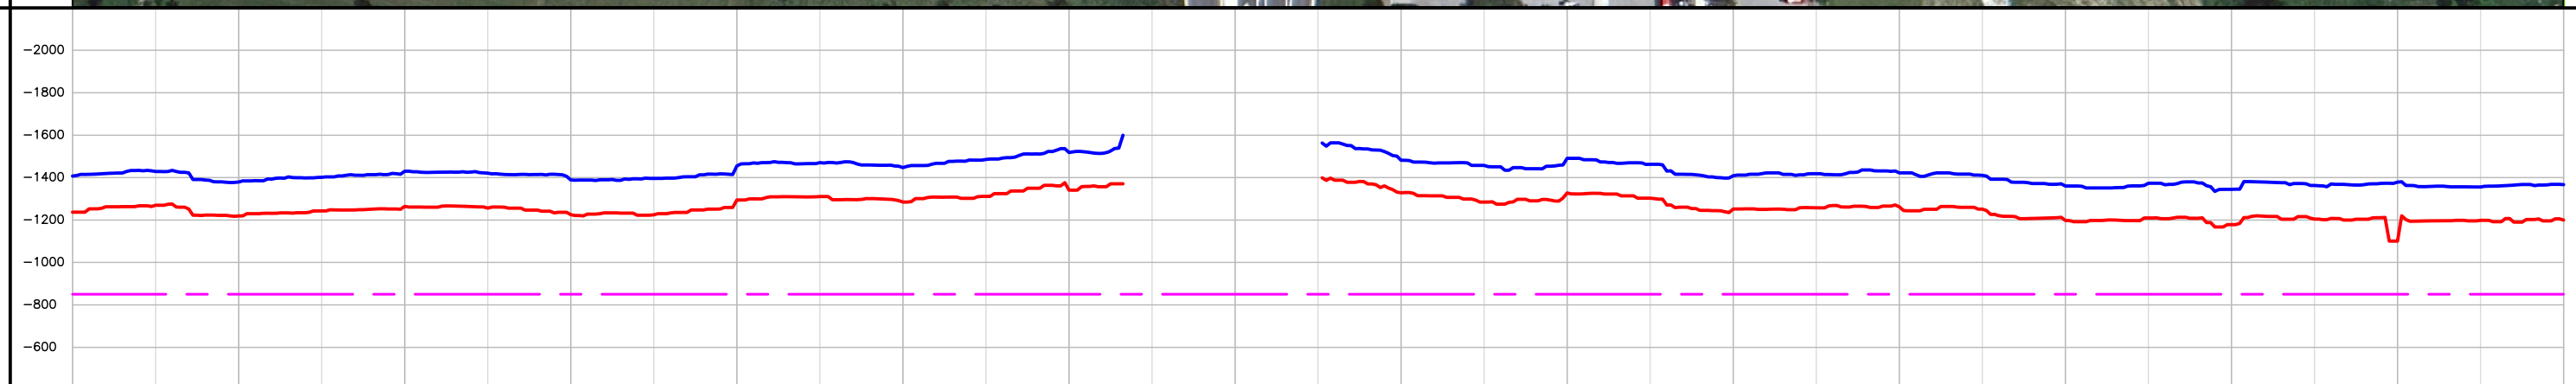

DCVG (%)

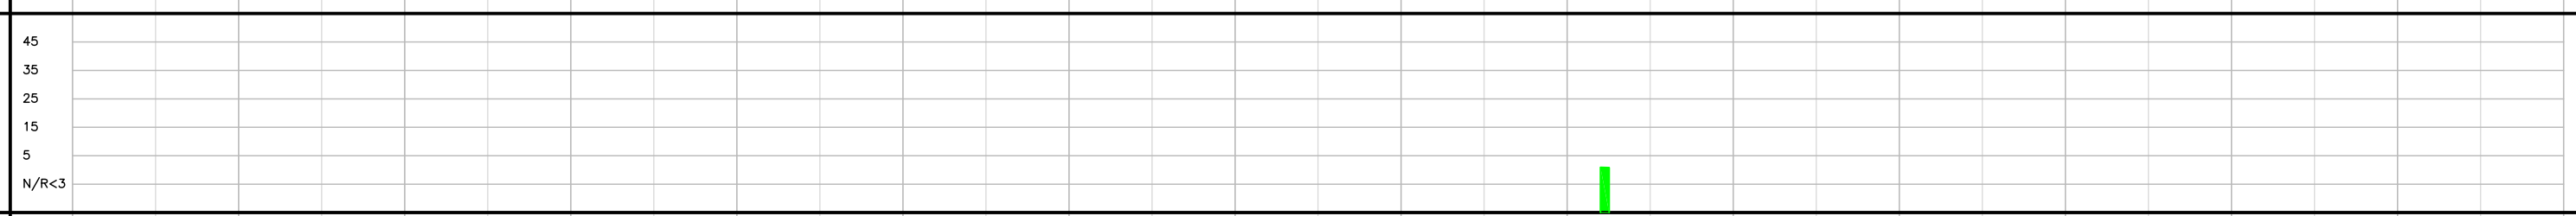

DoC (in)

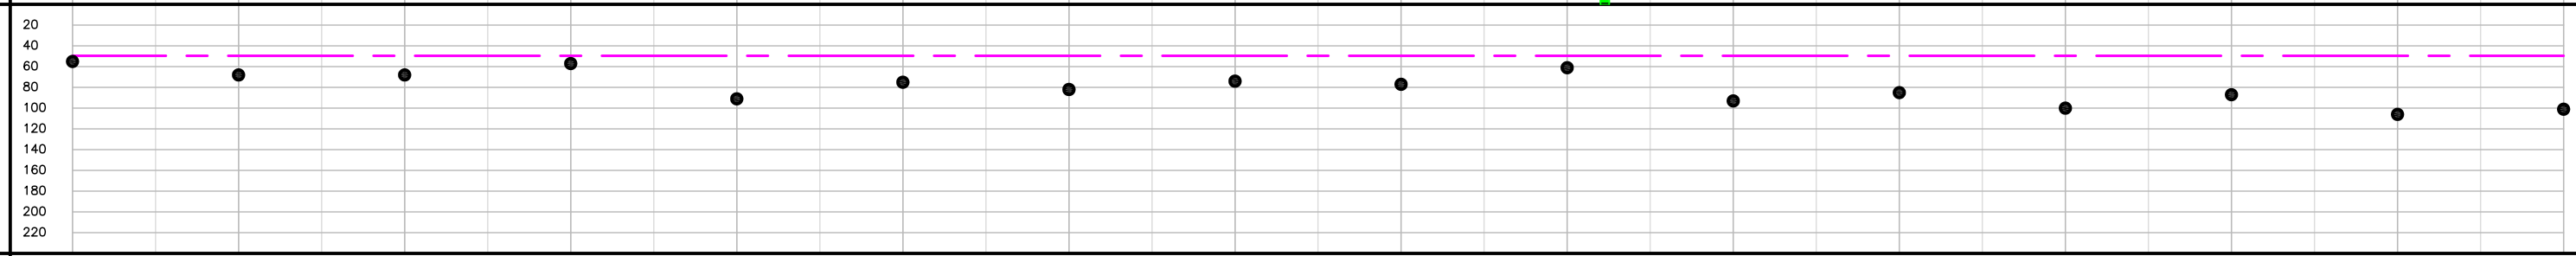

STA#

45+00 46+00 47+00 48+00 49+00 50+00 51+00 52+00 53+00 54+00 55+00 56+00 57+00 58+00 59+00 60+00

Cathodic Protection Management, Inc.
39W960 Midan Drive
Elburn, IL 60119

	DCVG	CIS (Cycle)	SR
Severe	>50%	(0.5) off	<1K
Moderate	35%–50%	(1.5) on	1K–10K
Minimum	N/R–<35%		>10K

From Sta#	To Sta#
45+00	60+00

04–20–2011